



- Aura Light PRM sensors (on/off)**
- GB
  - SE
  - NO
  - DK
  - FI
  - DE
  - NL
  - FR
  - ES
  - IT
  - PT
1. Universal PIR Sensor, Surface Mounted - EBDSM
2. Universal HF Sensor, Surface Mounted - MWS6SM
- Full version of manual on [www.auralight.com](http://www.auralight.com)



Wire diagram "Automatic Mode"

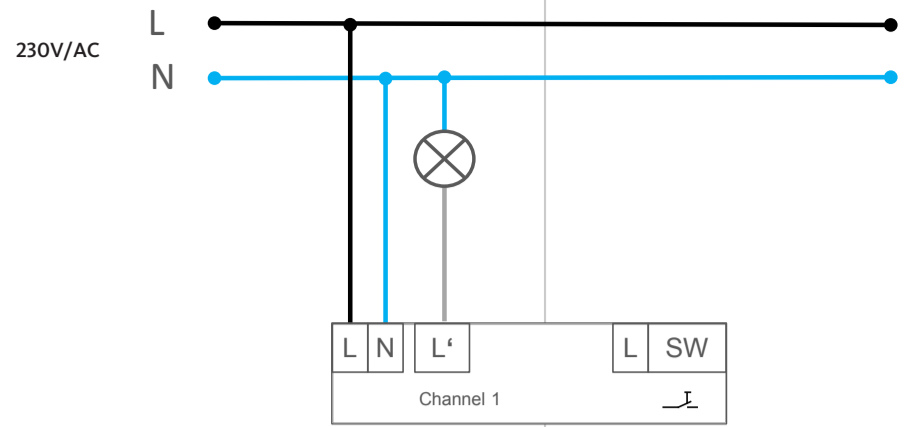

Wire diagram "Semi-automatic Mode"

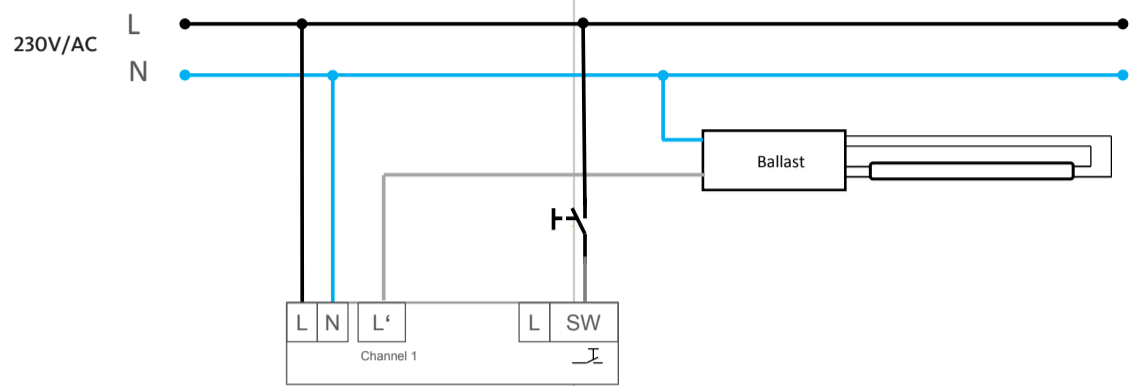

**GB: Installation Guide PRM/On-Off sensors**  
**Safety instructions: Please note that this product must be installed by a qualified electrician.**

The sensor is designed to be ceiling mounted and must satisfy the following criteria:

- Avoid positioning the unit where direct sunlight may enter the sensor element.
- Do not site the sensor within 1m of any lighting, forced air heating or ventilation.
- Do not fix the sensor to an unstable or vibrating surface.
- For microwave sensors in particular, avoid metallic objects directly in front of the sensor head.
- Full version of programming and installation is available for download on the website, please visit [www.auralight.com](http://www.auralight.com) and Aura Light subsidiary websites for local language versions.

**SE: Installationsguide PRM/On-Off sensorer**  
**Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker.**

Sensorn är utformad för takmontering och måste uppfylla följande villkor:

- Undvik att placera enheten där sensorelementet kan utsättas för direkt solljus.
- Placera inte sensorn inom en meter från någon belysning, värmepump eller ventilation.
- Fäst inte sensorn vid en instabil eller vibrerande yta.
- För mikrovågssensorer ska särskilt metallföremål undvikas rakt framför sensorhuvudet.
- Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se [www.auralight.com](http://www.auralight.com)

**NO: Installasjonsveiledning for PRM/På-av-sensorer**

**Sikkerhetsanvisninger: Merk at dette produktet må installeres av en kvalifisert elektriker.**

Sensoren er beregnet på montering i taket, og følgende kriterier må oppfylles:

- Unngå å plassere enheten slik at sensorelementet utsettes for direkte sollys.
- Ikke plasser sensoren mindre enn 1 m fra en lyskilde, en varmluftsovn eller et ventilasjonsanlegg.
- Ikke monter sensoren på en ustabil eller vibrerende overflate.
- Spesielt når det gjelder mikrobølgesensorer, skal man unngå metallgjenstander rett foran sensorhodet.
- Komplette versjon for programmering og installasjon er tilgjengelig for nedlasting på nettstedet, se [www.auralight.com](http://www.auralight.com)

**DK: Installationsvejledning til PRM/tænd-sluk-sensorer**

**Sikkerhedsinstruktioner: Bemærk, at dette produkt skal installeres af en autoriseret elektriker.**

Sensoren er designet til loftsmontering, og ved placering af sensoren skal følgende kriterier opfyldes:

- Undlad at placere enheden på steder, hvor direkte sollys kan trænge ind i sensorelementet.
- Undlad at placere sensoren inden for 1 meters afstand til anden belysning, luftvarmeanlæg eller ventilation.
- Undlad at fastgøre sensoren til en ustabil eller vibrerende overflade.
- Især ved mikrobølgesensorer skal metalobjekter direkte foran sensorhovedet undgås.
- Den fulde version af programmerings- og installationsfilerne kan downloades på webstedet; se [www.auralight.com](http://www.auralight.com)

**FI: Asennusopas: PRM/On-Off-tunnistimet**

**Turvallisuusohjeet: Pätevän sähköasentajan on asennettava tämä tuote.**

Tunnistin tulee asentaa kattoon seuraavasti:

- Älä sijoita yksikköä paikkaan, jossa tunnistin altistuu suoralle auringonvalolle.
- Älä sijoita tunnistinta metriä lähemmäksi mitään valoa tai lämmityksen tai ilmastointiin käytettäviä ilmakehanavia.
- Älä asenna tunnistinta epävakaille tai värinälle alueille alustalle.
- Vältä metalliesineiden asettamista suoraan anturipään eteen HF-tunnistimia asennettaessa
- Ohjelmoinnin ja asennuksen täysi versio on ladattavissa osoitteesta [www.auralight.com](http://www.auralight.com)

**DE: Installationsanleitung PRM/Schalt - Sensoren**

**Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur von autorisierten Fachpersonal unter Beachtung aller geltenden Sicherheitsregeln installiert werden darf.**

Die Sensoren sind sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage ausgelegt, wobei Folgendes zu beachten gilt:

- Der Sensor darf zu keiner Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- Der Abstand von Lichtquellen, Warmluftheizungen oder Lüftungen muss mindestens 1 m betragen.
- Der Sensor darf nicht auf instabilen oder vibrierenden Oberflächen montiert werden.
- Insbesondere bei Hochfrequenzsensoren ist darauf zu achten, dass sich direkt vor dem Sensorkopf keine Metallobjekte befinden.
- Die vollständige Version der Programmier- und Installationsanleitung steht auf unserer Website [www.auralight.com](http://www.auralight.com) zum Download zur Verfügung.

**NL: Installatiegids PRM/Aan-Uit sensoren**

**Veiligheidsinstructies: Let op! Dit product moet worden geïnstalleerd door een erkend elektricien.**

De sensor is ontworpen voor montage aan het plafond en er moet worden voldaan aan de volgende criteria:

- Plaats de eenheid zo dat er geen direct zonlicht op het sensorelement kan vallen.
- Plaats de sensor niet binnen 1 m van verlichting, luchtverwarming of ventilatie.
- Bevestig de sensor niet op een onstabiel of trillend oppervlak.
- Vermijd metalen voorwerpen direct voor de sensorkop, dit geldt in het bijzonder voor microgolfsensoren.
- De volledige versie voor programmeren en installeren kunt u via de website downloaden, zie [www.auralight.com](http://www.auralight.com)

**FR: Guide d'installation des capteurs PRM/marche-arrêt**

**Consignes de sécurité : Veuillez noter que ce produit doit être installé par un électricien qualifié.**

Le capteur est conçu pour être monté au plafond et doit remplir les critères suivants :

- Évitez de placer l'unité à un endroit où la lumière directe du soleil risque de pénétrer dans l'élément du capteur.
- Ne placez pas le capteur à moins d'1 m de tout éclairage, chauffage à air propulsé ou ventilation.
- Ne fixez pas le capteur sur une surface instable ou vibrante.
- Pour les capteurs à micro-ondes en particulier, évitez de placer des objets métalliques directement devant la tête du capteur.
- La version complète de programmation et d'installation peut se télécharger sur le site Web, à l'adresse suivante [www.auralight.com](http://www.auralight.com)

**ES: Guía de instalación de los sensores PRM/On-Off**

**Instrucciones de seguridad: este producto debe ser instalado por un electricista profesional.**

El sensor está diseñado para ser montado en el techo y debe cumplir con los siguientes requisitos:



- Evite colocar el sensor en un lugar en el que le pueda incidir la luz solar directa.
- No coloque el sensor a menos de 1 m de cualquier dispositivo de iluminación, calefacción por aire forzado o ventilación.
- No coloque el sensor en una superficie inestable o expuesta a vibraciones.
- En el caso de los sensores de microondas en particular, evite colocar objetos metálicos justo delante del cabezal del sensor.
- La versión completa de los procesos de programación e instalación se puede descargar en la página web [www.auralight.com](http://www.auralight.com)

**IT: Guida all'installazione PRM/Sensori On-Off**


**Istruzioni per la sicurezza: l'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato.**

Il sensore è destinato al montaggio a soffitto e deve soddisfare i seguenti criteri:

- Evitare di posizionare l'unità in luoghi in cui il sensore possa essere esposto alla luce solare diretta.
- Collocare il sensore ad almeno 1 metro di distanza da impianti di illuminazione, riscaldamento ad aria forzata e ventilazione.
- Non fissare il sensore a una superficie instabile o vibrante.
- Nel caso di sensori a microonde, evitare la presenza di oggetti metallici davanti alla testa del sensore.
- La versione completa del manuale di programmazione e installazione è disponibile per il download sul sito internet [www.auralight.com](http://www.auralight.com)

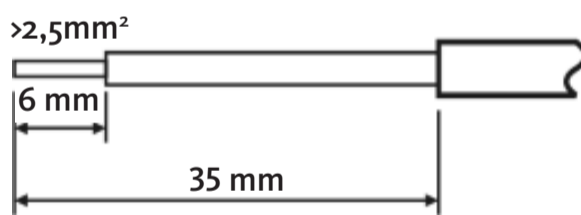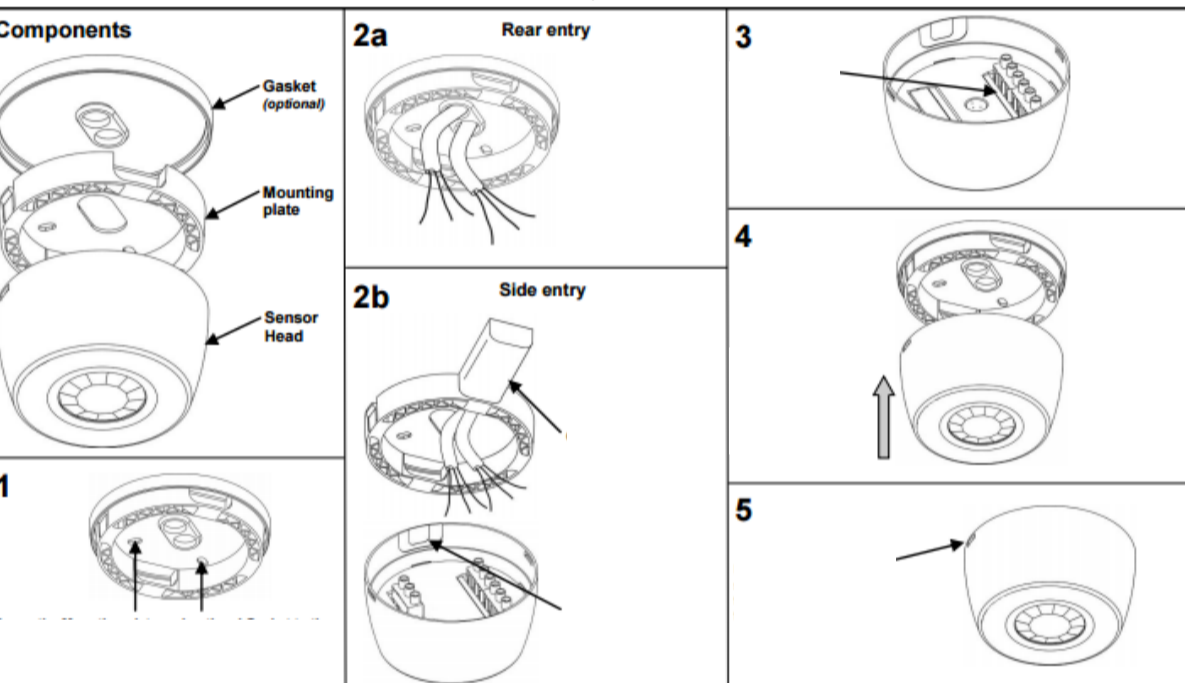

1 Universal PIR Sensor, Surface Mounted  
EBDSM

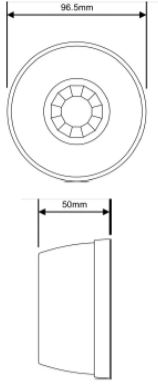

Default setting


	DEFAULT
Walk test	OFF
Time out	20
Lux on	9
Lux off	9
Sensitivity	9
Mode	PRESENCE

Function: Automatic switch on/off.

Further settings:




Detection range

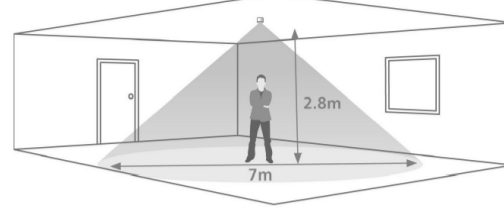

Default function



2 Universal HF Sensor, Surface Mounted  
MWS6SM

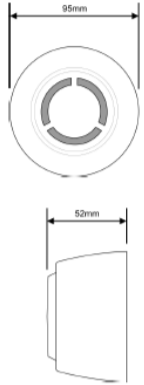

Default setting


	DEFAULT
Walk test	OFF
Time out	20
Lux on	9
Lux off	9
Sensitivity	9
Mode	PRESENCE

Function: Automatic switch on/off.

Further settings:



Detection range

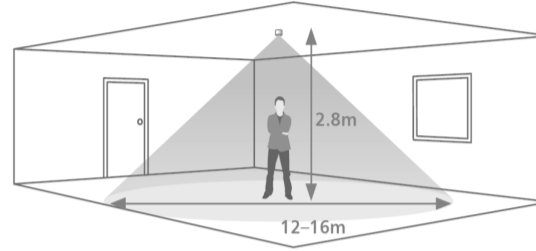

Default function

